



AUSZUG AUS DEN AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZU DEN TAEV FÜR DIE VERTEILERNETZE

DER ELEKTRIZITÄTSUNTERNEHMEN IM BUNDESLAND TIROL, Ausgabe 2014

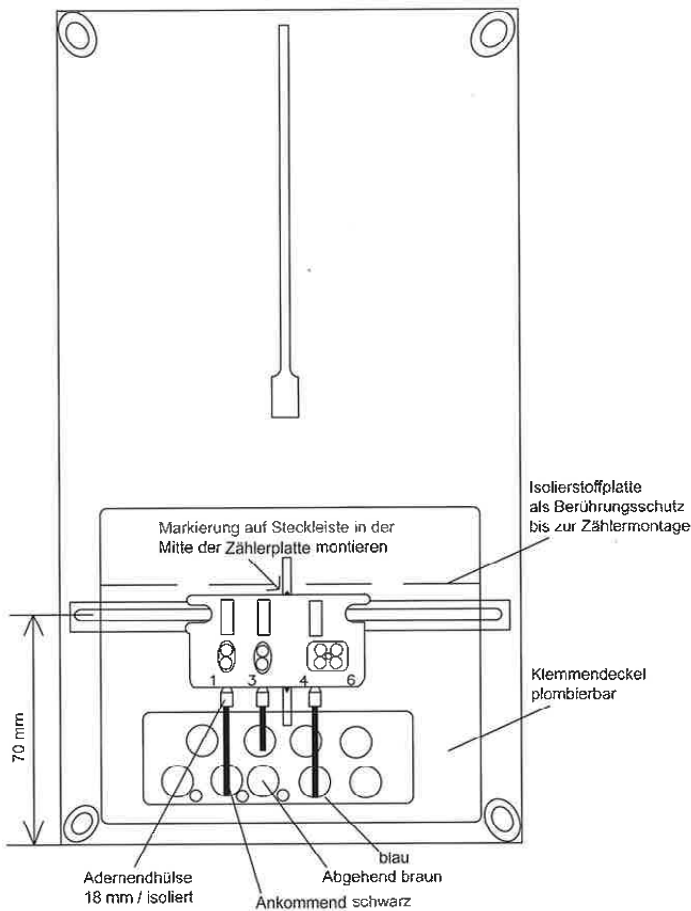

Montage der Zähleranschlussklemme (Zählersteckleiste) für Drehstromzähler inklusive plumbierbarem Klemmendeckel bis maximal 3 x 50A NZA.

Querschnitte der Zählerschleife bis 40A YF 10mm² ab 41A YF16mm²

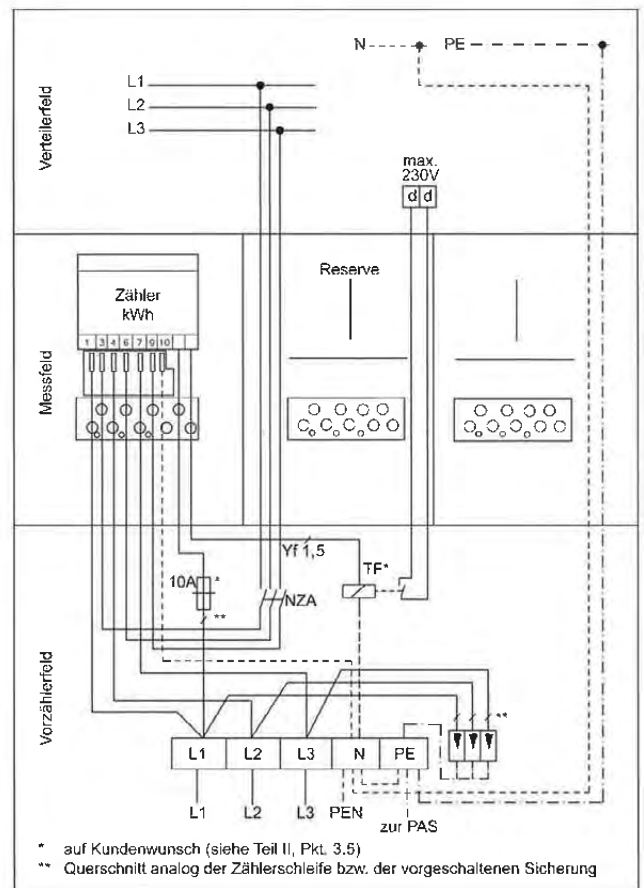

Direktzählung bis 50A bei Zählern mit integrierter Tarifschaltung bis zwei Kundenanlagen.